


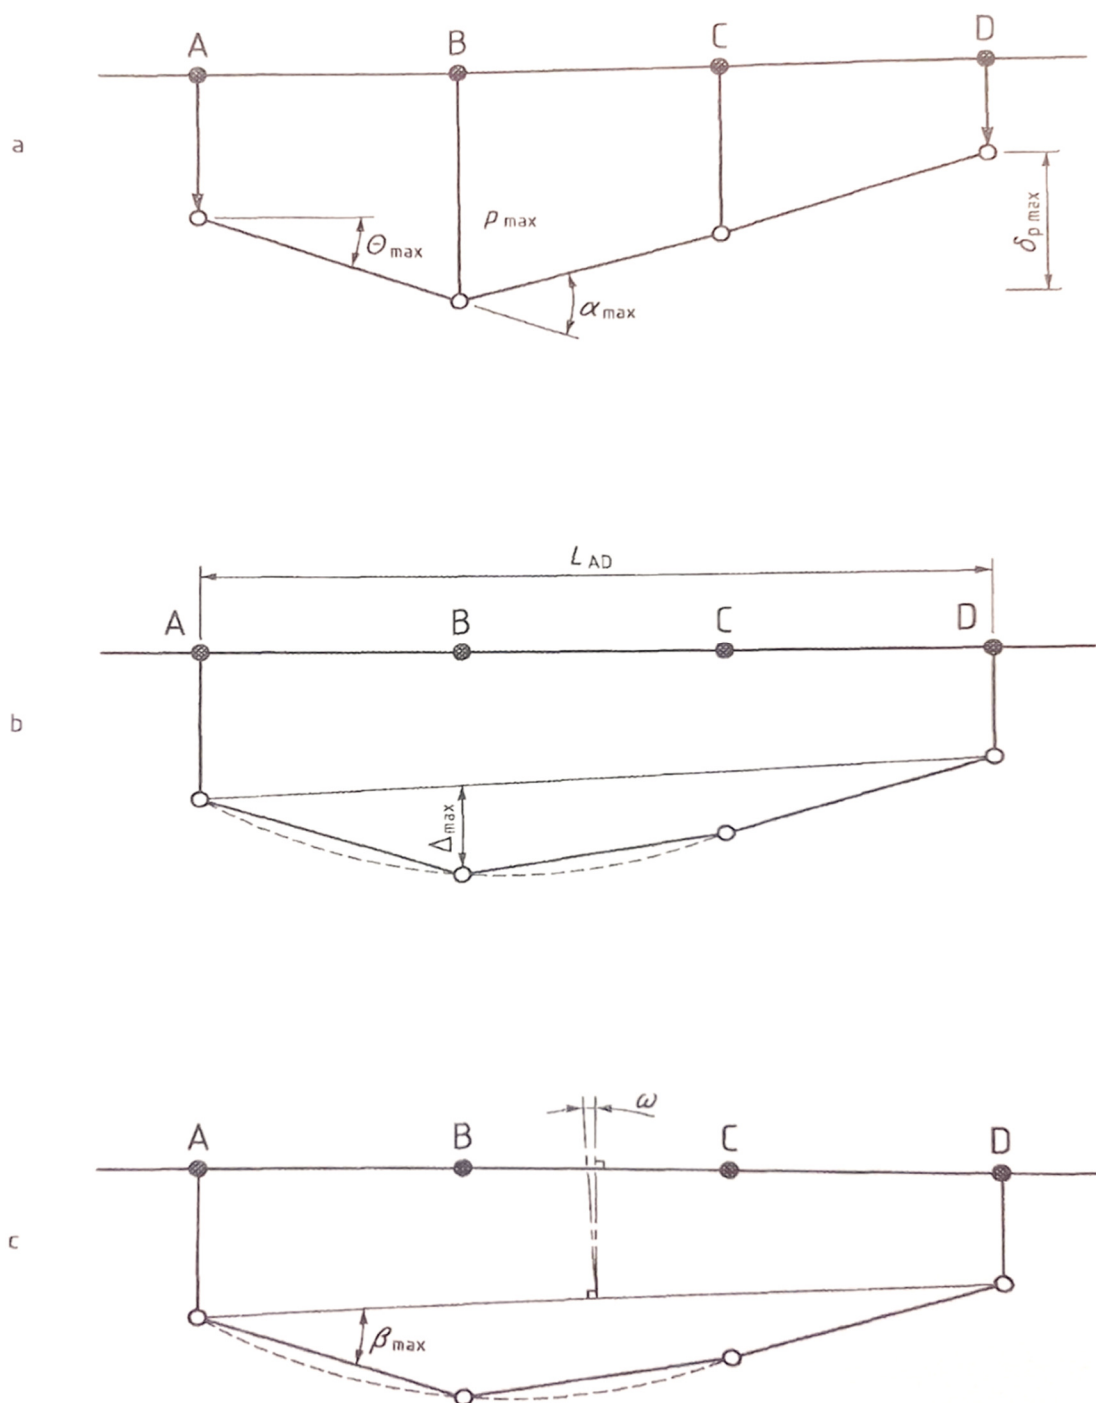

Tähised:

- a) vajumi s , vajumi erimi δs , suhtelise erimi θ ja nurgamuute α määratlused
- b) läbivajumise Δ ja suhtelise läbivajumise Δ/L määratlused
- c) kaldenurga ω ja suhtelise kaldenurga β määratlused

Joonis H.3 — Vundamendi liikumise määratlused

Tabel NA.2.1 — Vajumite piirväärtused

Ehitise liik	θ	ω	$s_k, (s_{max})$ cm
Raudbetoonkarkassiga ehitised	0,002	-	(8)
Teraskarkassiga ehitised	0,004	-	(12)
Kandvate paneelseintega ehitised	0,0016	0,005	10
Tellis- ja plokkseintega ehitised	0,002	0,005	10
Armatuur- või raudbetoonvöödega tugevdatud tellis- ja plokkseintega ehitised	0,0024	0,005	15
Staatiliselt määratud konstruktsiooniga ehitised	0,006	-	(15)
Jäigad kuni 100 m kõrgused ehitised, v.a korstnad	-	0,004	20
Kuni 100 m kõrgused korstnad	-	0,005	40